

HES / HPAS

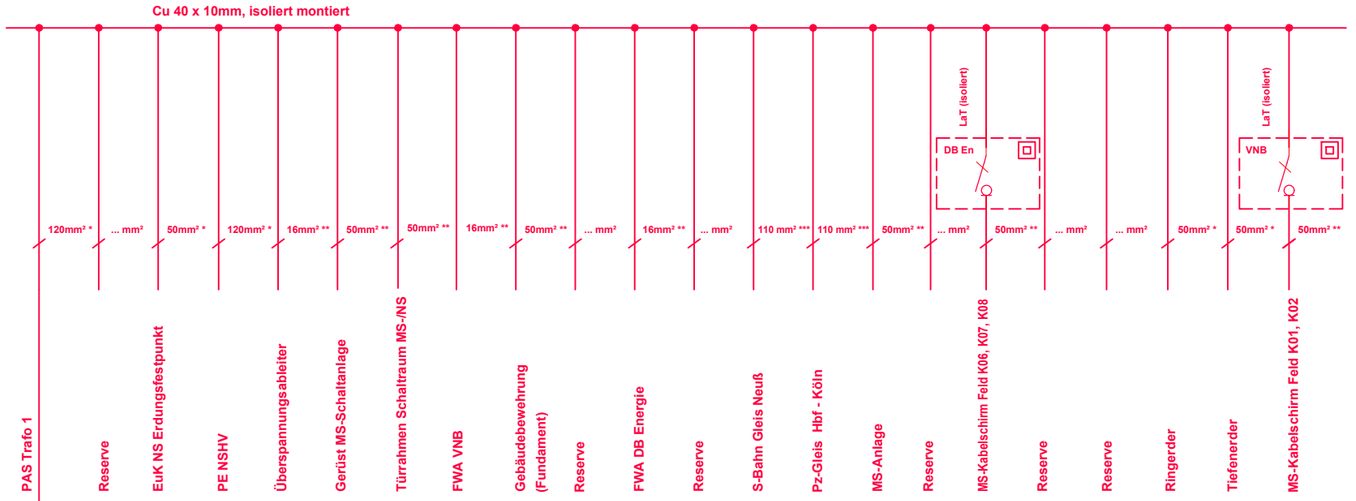

PAS Trafo 01

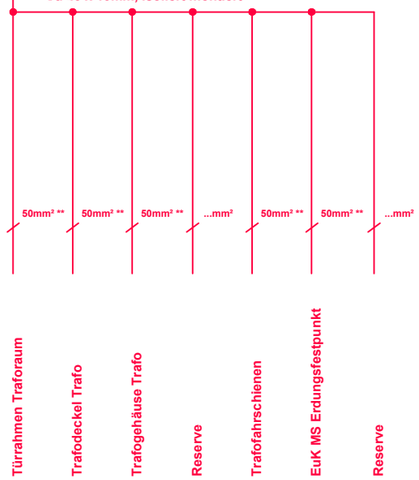

Hinweise:

- Der Gesamterdungswiderstand soll 2 Ohm nicht übersteigen.
- Der Erdungswiderstand ist meßtechnisch nachzuweisen und zu protokollieren.

* - Kabeltyp NYY-J
** - Kabeltyp H07 V-K gn / ge
*** - Kabeltyp (N)A(ST)YY-O 110 RM

Legende:

— Neubau

Urheberschutz gemäß DIN 34 – alle Nutzungsrechte bei der DB AG

297X420

					Datum	Name
				Bearb.	23.02.2026	Krenz
				Gepr.	23.02.2026	Hesse
				Norm		
				Leipzig, den 23.02.2026		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers. f.

Bauherr:
DB Energie GmbH
Betriebsbereich West
F.EIB-W
Schwarzer Weg 100
51149 Köln

Planersteller:
DB Energie GmbH
Planung und Projektierung
F.EID 41
Dohnanyistraße 11
04103 Leipzig

Ers. d.

P.031006944
Köln–Nippes AW, St. Sonderw., 10 kV
QKKN––ST18

DB Intern

Potentialausgleich / Erdung	Fach 4	DIN A3
EeuX 2620	Anlage 3.3.5	
Ausschreibung	Strecke 2620	Blatt 1
	Bahn–km 2,85	von 1 Bl.