

Foto 1*: Zufahrt zum Standort der vorhandenen TST QKKN--ST04 im Gebäude

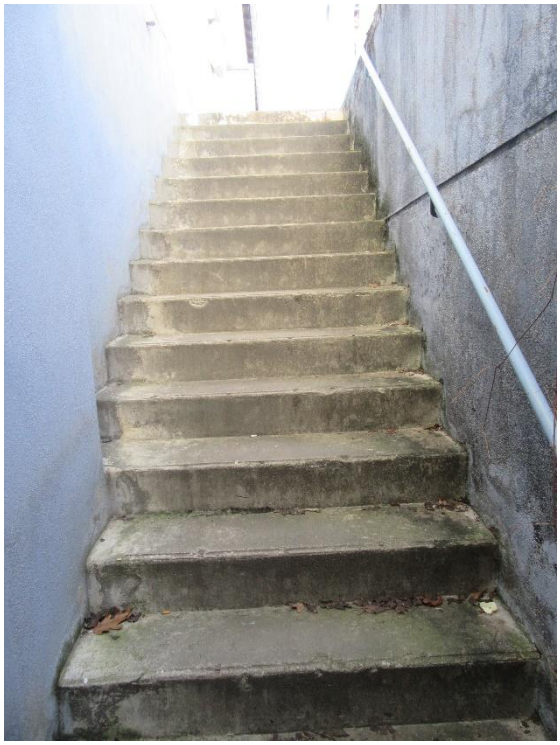


Foto 2*: Zugangstreppe zur TST QKKN--ST04 im Keller

*- Bildquelle: DB Energie GmbH, F.EID 41



Foto 3*: vorhandene MS-Anlage der TST QKKN--ST04



Foto 4*: bestehender Trafo der TST QKKN--ST04

*- Bildquelle: DB Energie GmbH, F.EID 41



Foto 5*: NSHV der vorhandenen TST QKKN--ST04



Foto 6*: bestehende FWA mit USV der TST QKKN--ST04

*- Bildquelle: DB Energie GmbH, F.EID 41



Foto 7*: vorhandener Schutzgeräteschrank der TST QKKN--ST04



Foto 8*: Einführungsschacht zum Trafo der vorhandenen TST QKKN--ST04

*- Bildquelle: DB Energie GmbH, F.EID 41



Foto 9*: Einfahrtstor zum Standort der neuen TST QKKN--ST17



Foto 10*: vorhandener Kabelschacht



Foto 11*: Kabelmuffe im vorhandenen Kabelschacht

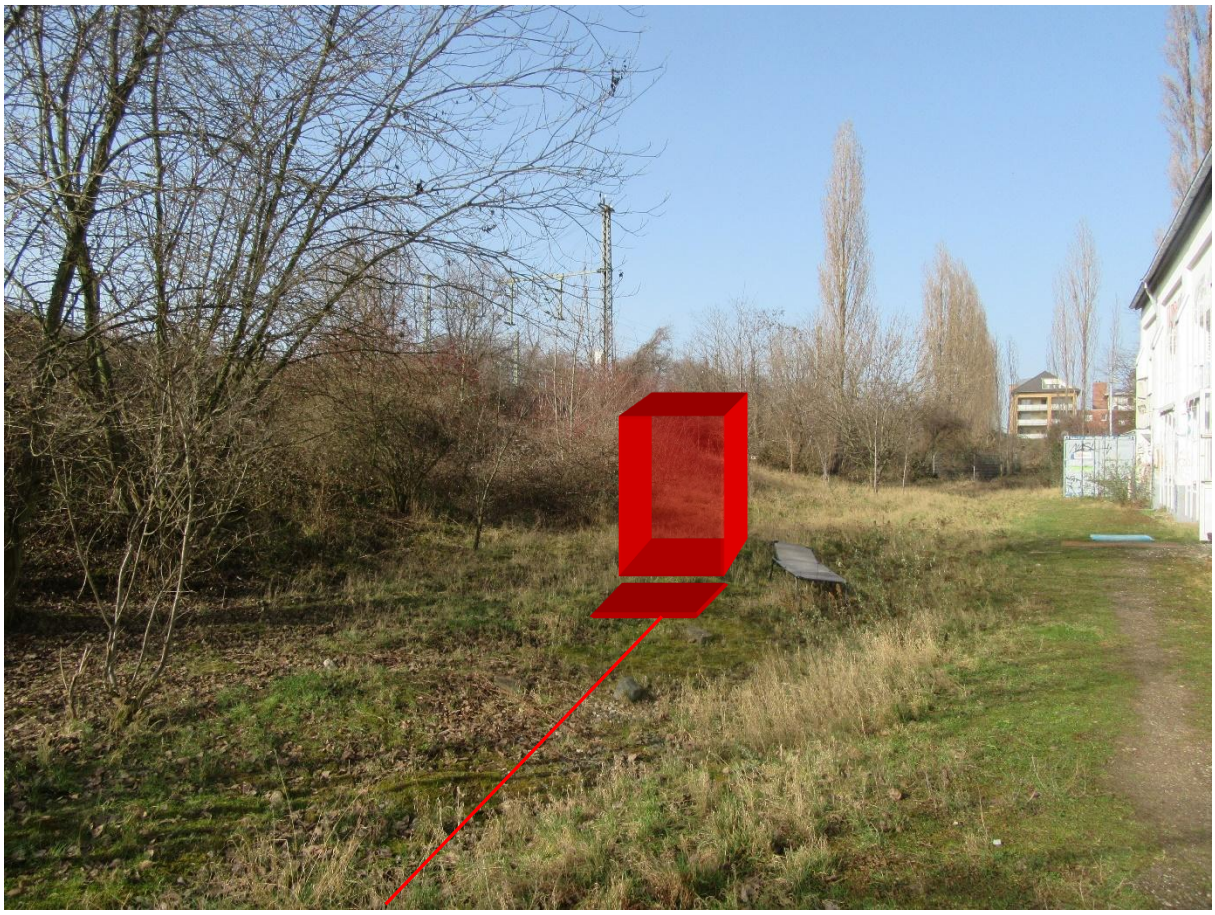


Foto 12*: Standort der neuen QKKN--ST17 und neuer Kabelschacht mit Kabeltrasse

*- Bildquelle: DB Energie GmbH, F.EID 41