


Klemmkasten BÜ 151,5

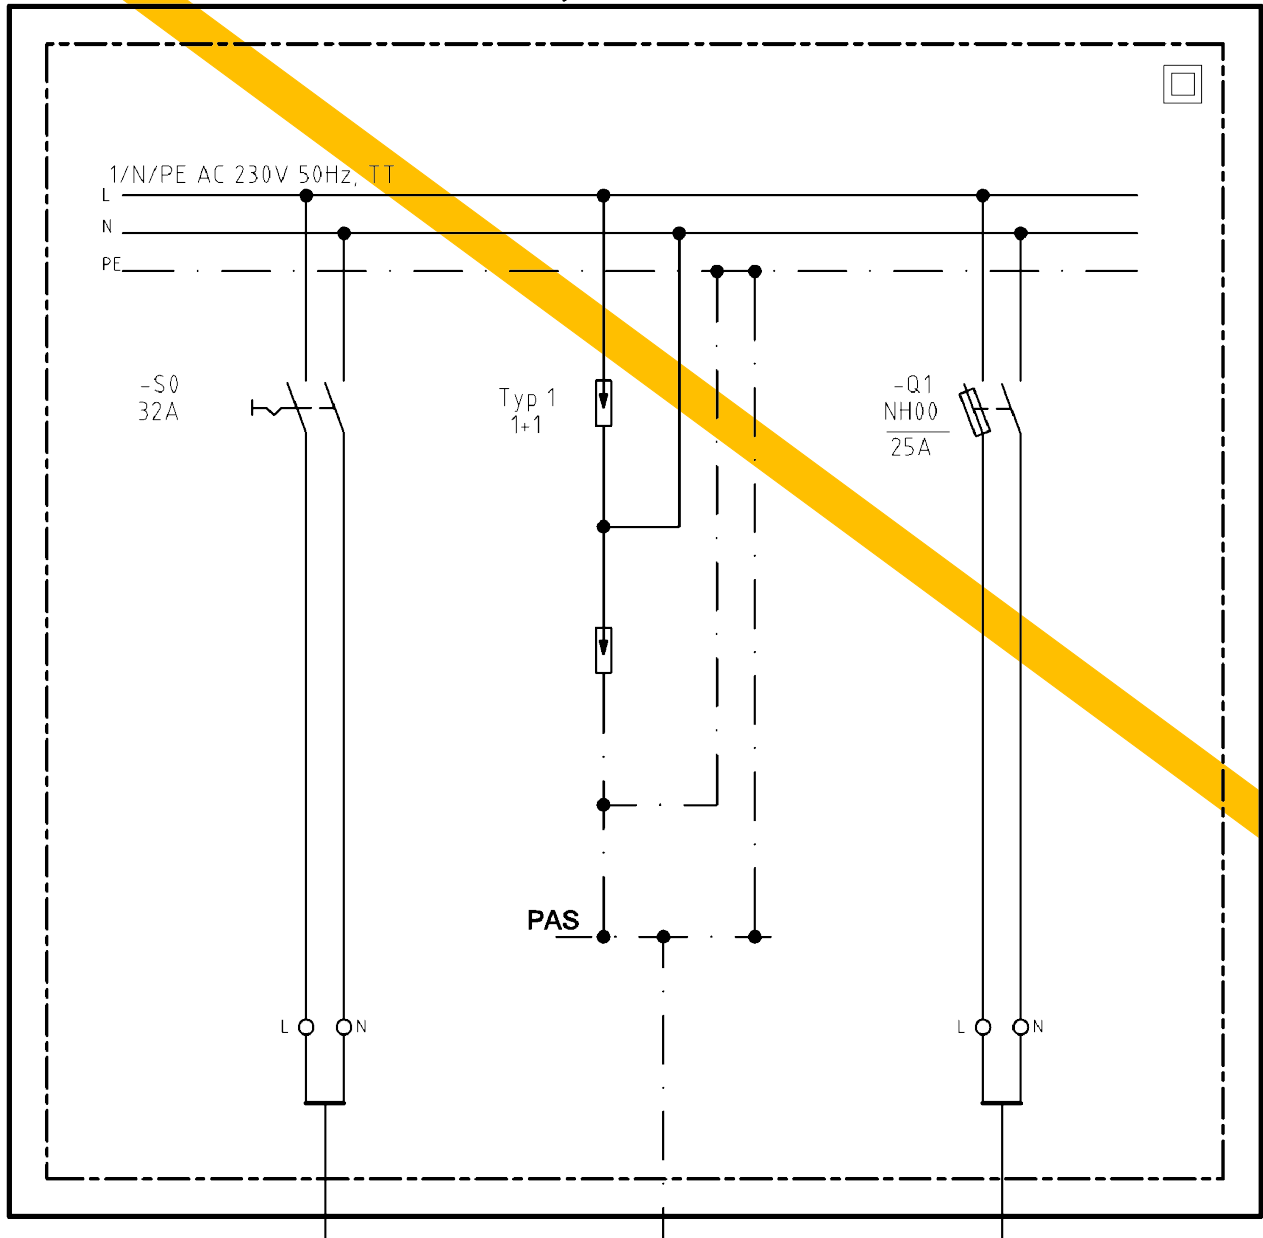

Klemmkasten BÜ 151,5

Standschrank zur Aussenaufstellung

Schutzklasse: II
Schutzart: IP 54
Betriebsspannung: 230V, 50Hz
Netz: TT-System

Einspeisung: von unten
Abgänge: nach unten

- Schutzmaßnahme:
- Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II
 - Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag nach DIN VDE 0100-410
"Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung"
 - Schutzmaßnahme gegen Überlastung und Kurzschluss nach DIN VDE 0100-430
"Schutz durch gemeinsame Überstromschutzeinrichtung"

Nur zur Ausschreibung

Benennung	Zuleitung HV DB Netz Aeschach	HPAS am BÜ-Schaltheus BÜ 151,5	UV im BÜ-Schaltheus BÜ 151,5
Kabelnummer	N100	E100	N101
install. Leistung (kVA)	3,75		3,75
Kabeltyp	NYN-O 2x16	NYN-J 1x50	NYN-O 2x6

Legende Kabel/Leitungen:

- = Starkstromkabel
--- = Steuerkabel
-.-.- = Erdungskabel

Plan entfällt nach Baumaßnahme

Anlage 3.3.2.3.2

2133018289								Eeav5362.19.01									
04																	
03																	
02																	
01	Bestand	Stecher	Woldt	R. Früh	Engert	Stromversorgung BÜ km 4,9, km 5,4 und km 151,5 ESTW Lindau – Erneuerung Stellwerkstechnik Strecke 5420 Lindau Hbf, Gl 1 – Lindau-Reutin (DB-Grenze) Übersichtsschaltplan Klemmkasten BÜ km 151,5											
Index	Änderung	Bear./Dat.	Gepr./Dat.	Abnah./Dat.	Übern./Dat.												
	ohne	Erstellt	10.07.2019	K. Stecher													
	B	Geprüft	20.07.2019	T. Woldt													
 ESA Elektroanlagen GmbH Bruner Ring 30 94461 Gröden Tel.: 09 34 371 92 11-0 Fax: -26		Freigegeben	19.08.2019	J. Rügemer													
		Datum		Name													
		de		mm													
7_7000_EEA_BT_UP_634_b						B		1 von 1									