


Körnungslinie

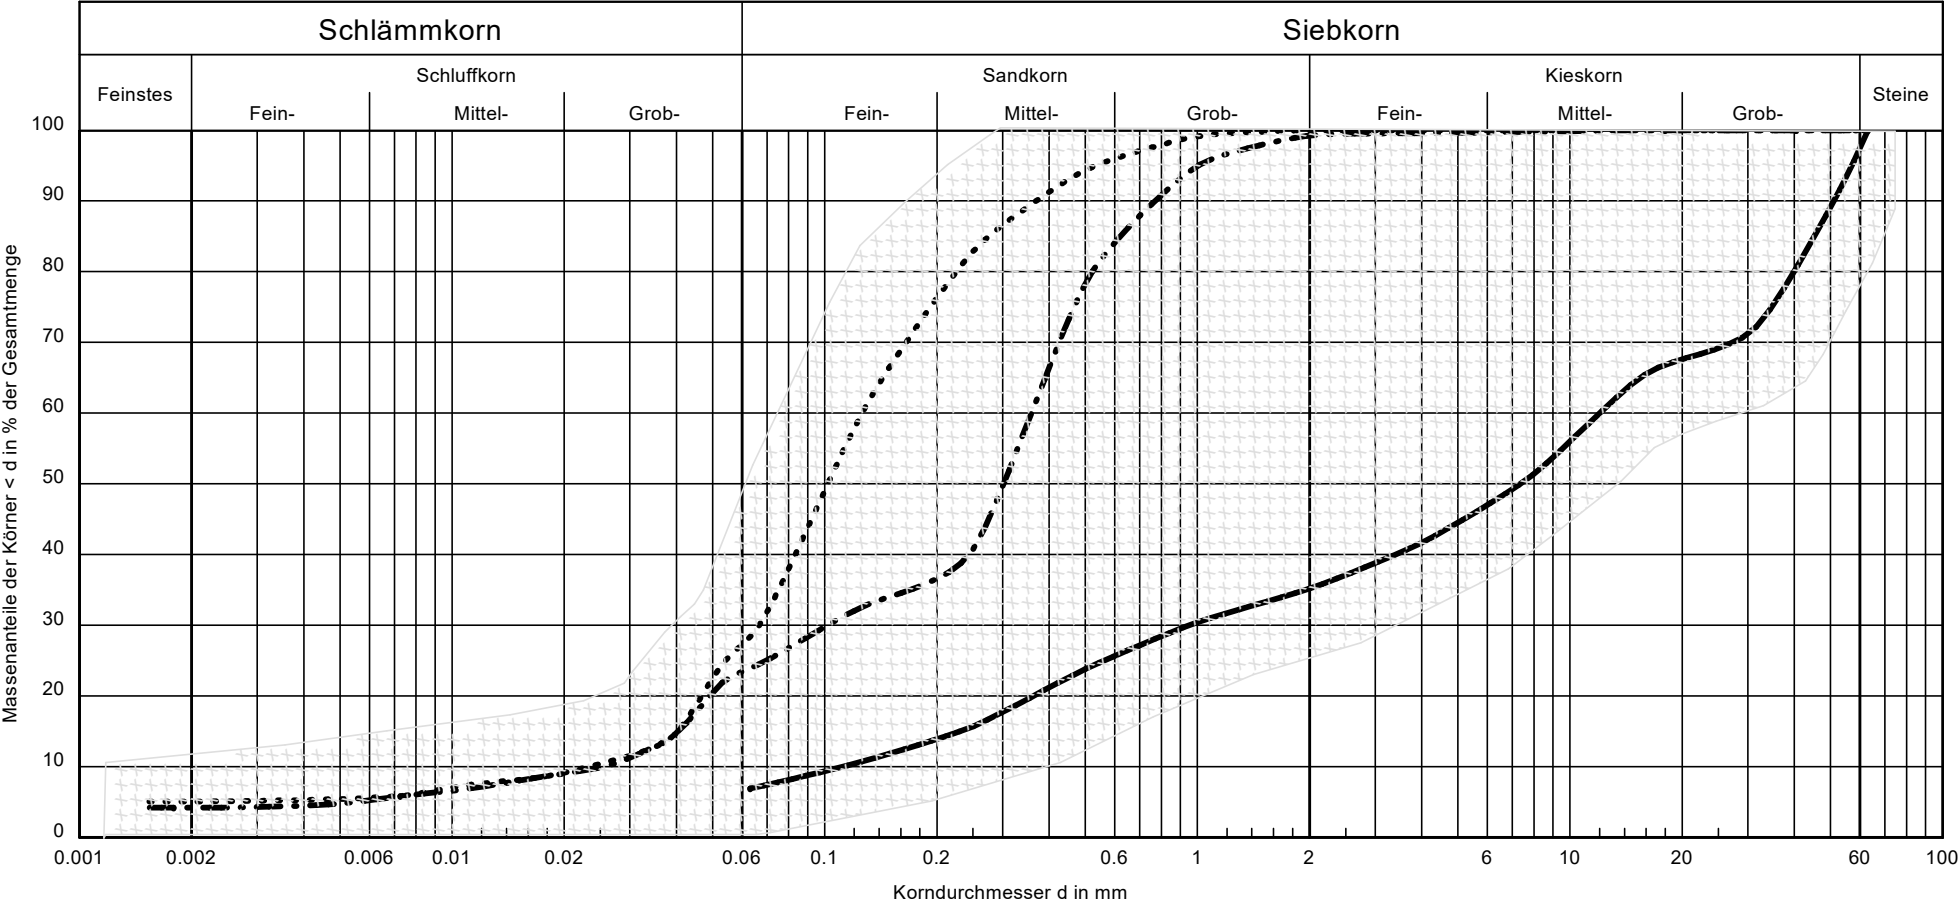


Labor-Nr.	8370	8371	8372
Entnahmestelle	RKS 16	RKS 13	RKS 12
Entnahmetiefe (m)	0,0 - 1,0	3,0 - 4,0	6,6 - 7,5
Bodenart	A (G, u', s, h), k	A (S, t', u)	A? (S, t', u)
Wassergehalt (%)	7,1	16,0	17,5
Signatur	————	- - - - -	

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 2754
Anlage - Nr.: 3/5.1

Körnungslinie

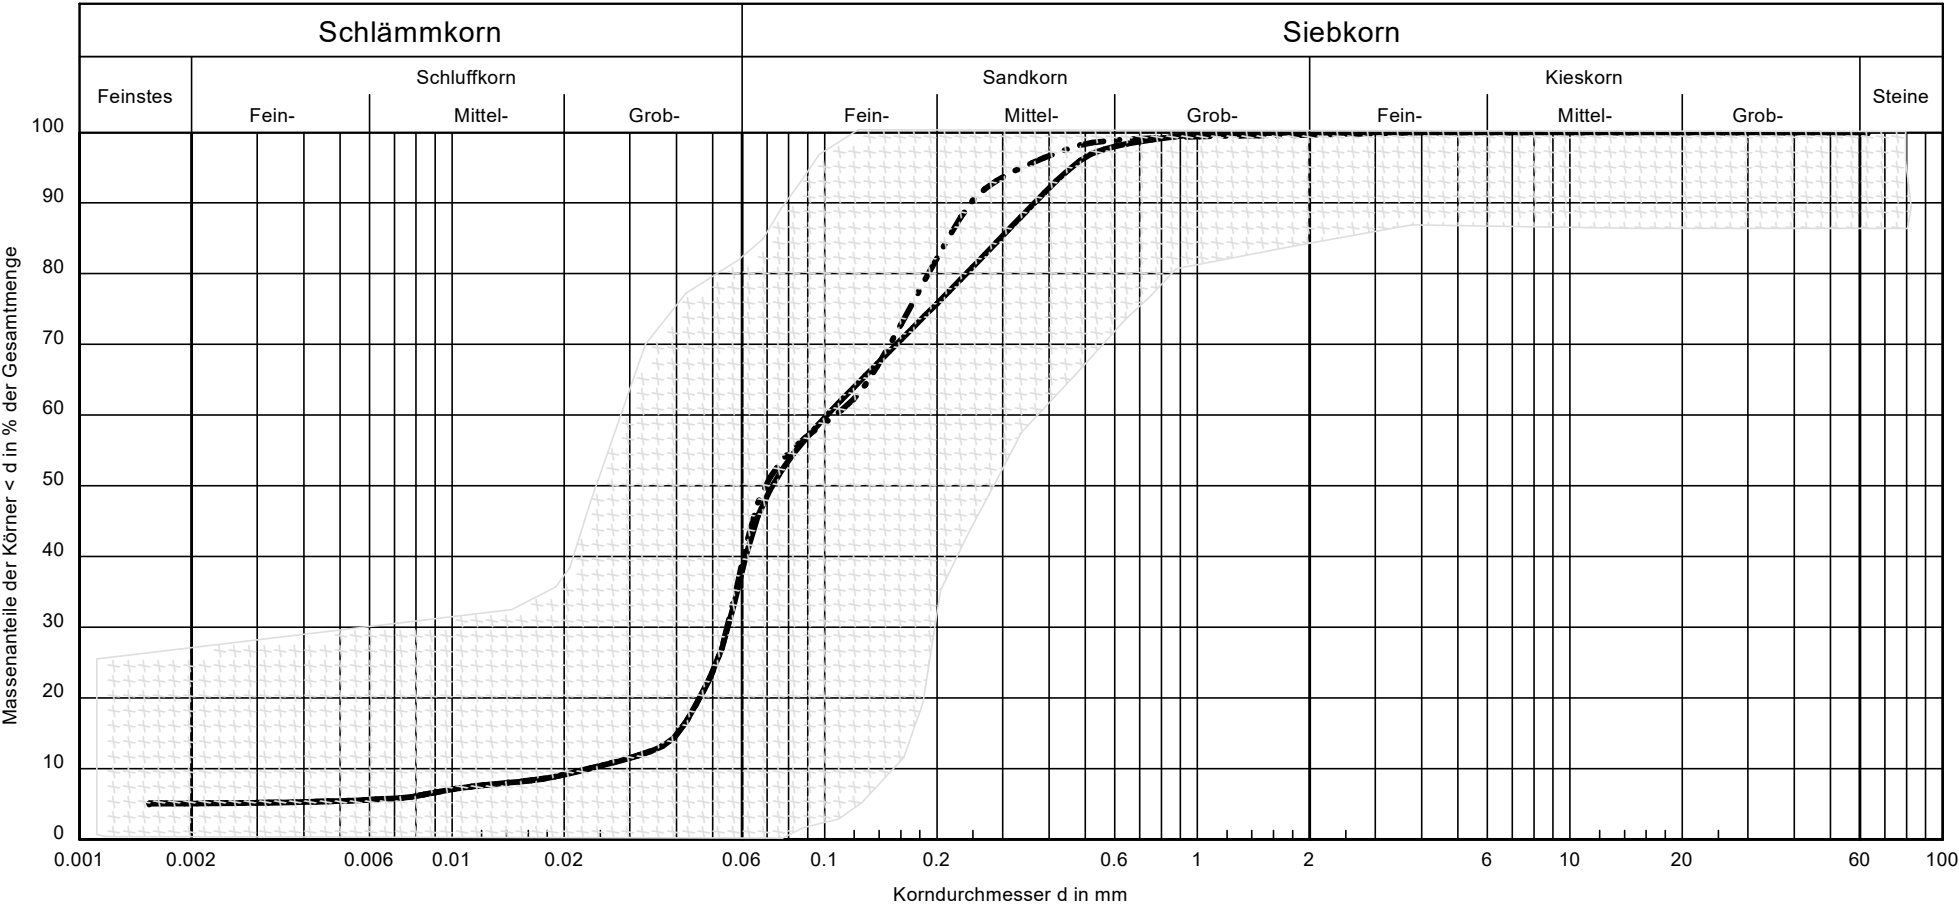

Labor-Nr.	8373	8375
Entnahmestelle	RKS 12	RKS 15
Entnahmetiefe (m)	7,5 - 7,9	7,6 - 8,7
Bodenart	S, t', $\bar{u}$, σ'	S, t', $\bar{u}$, $\bar{o}$
Wassergehalt (%)	22,1	37,9
Signatur		

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 2754
Anlage - Nr.: 3/5.2