

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

- DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
- BS Sondierung

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1

k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung		A	
Kies	kiesig	G	g
Mudde	organisch	F	o
Sand	sandig	S	s
Schluff	schluffig	U	u
Schotter		Schotter	

① Schichtnummer für charakteristische Bodenkennwerte, siehe Gutachten.

KORNGRÖßENBEREICH

f fein
m mittel
g grob

NEBENANTEILE


' schwach (< 15 %)
_ stark (ca. 30-40 %)
" sehr schwach; = sehr stark

KALKGEHALT

k° kalkfrei
k+ kalkhaltig
k++ stark kalkhaltig


BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

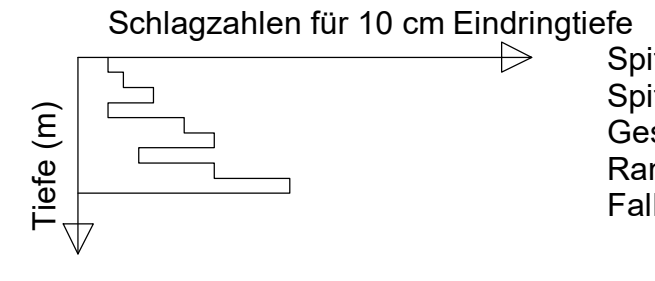

	DPL 10	DPM 10	DPH 15
Spitzendurchmesser	3.57 cm	3.56 cm	4.37 cm
Spitzenquerschnitt	10.00 cm²	10.00 cm²	15.00 cm²
Gestängedurchmesser	2.20 cm	2.20 cm	3.20 cm
Rammbärgewicht	10.00 kg	30.00 kg	50.00 kg
Fallhöhe	50.0 cm	20.00 cm	50.00 cm

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

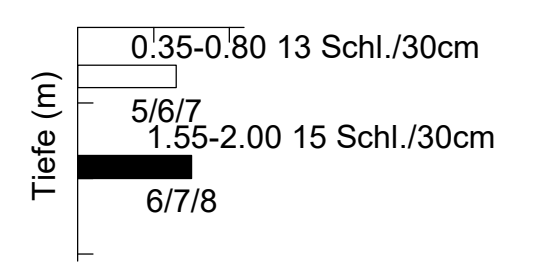

offene Spitze
geschlossene Spitze

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

BAUGRUND STRALSUND
INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK

18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55 Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544

Knoten Bremen Delmenhorst
Bf Bremen Hbf
W 903/904

Bohrprofile und Sondierdiagramm
BS+Sch 12/21, BS+Sch 13/21, BS 14/21
BS+Sch 15/21, BS+Sch 16/21
DPH 13/21, DPH 16/21

MASSSTAB:	DATUM :	PROJEKT-NR.:
M = 1 : 100	14.7.2021	19/2431
BLATTGRÖSSE [m²]: 1019mm*297mm=0,30m²	GEZEICHNET: Bue. GEPRÜFT: St.	ANLAGE: 2.2

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2020 - P:\2019\19-2431\Cad\Bohr\bp192431_2.bop